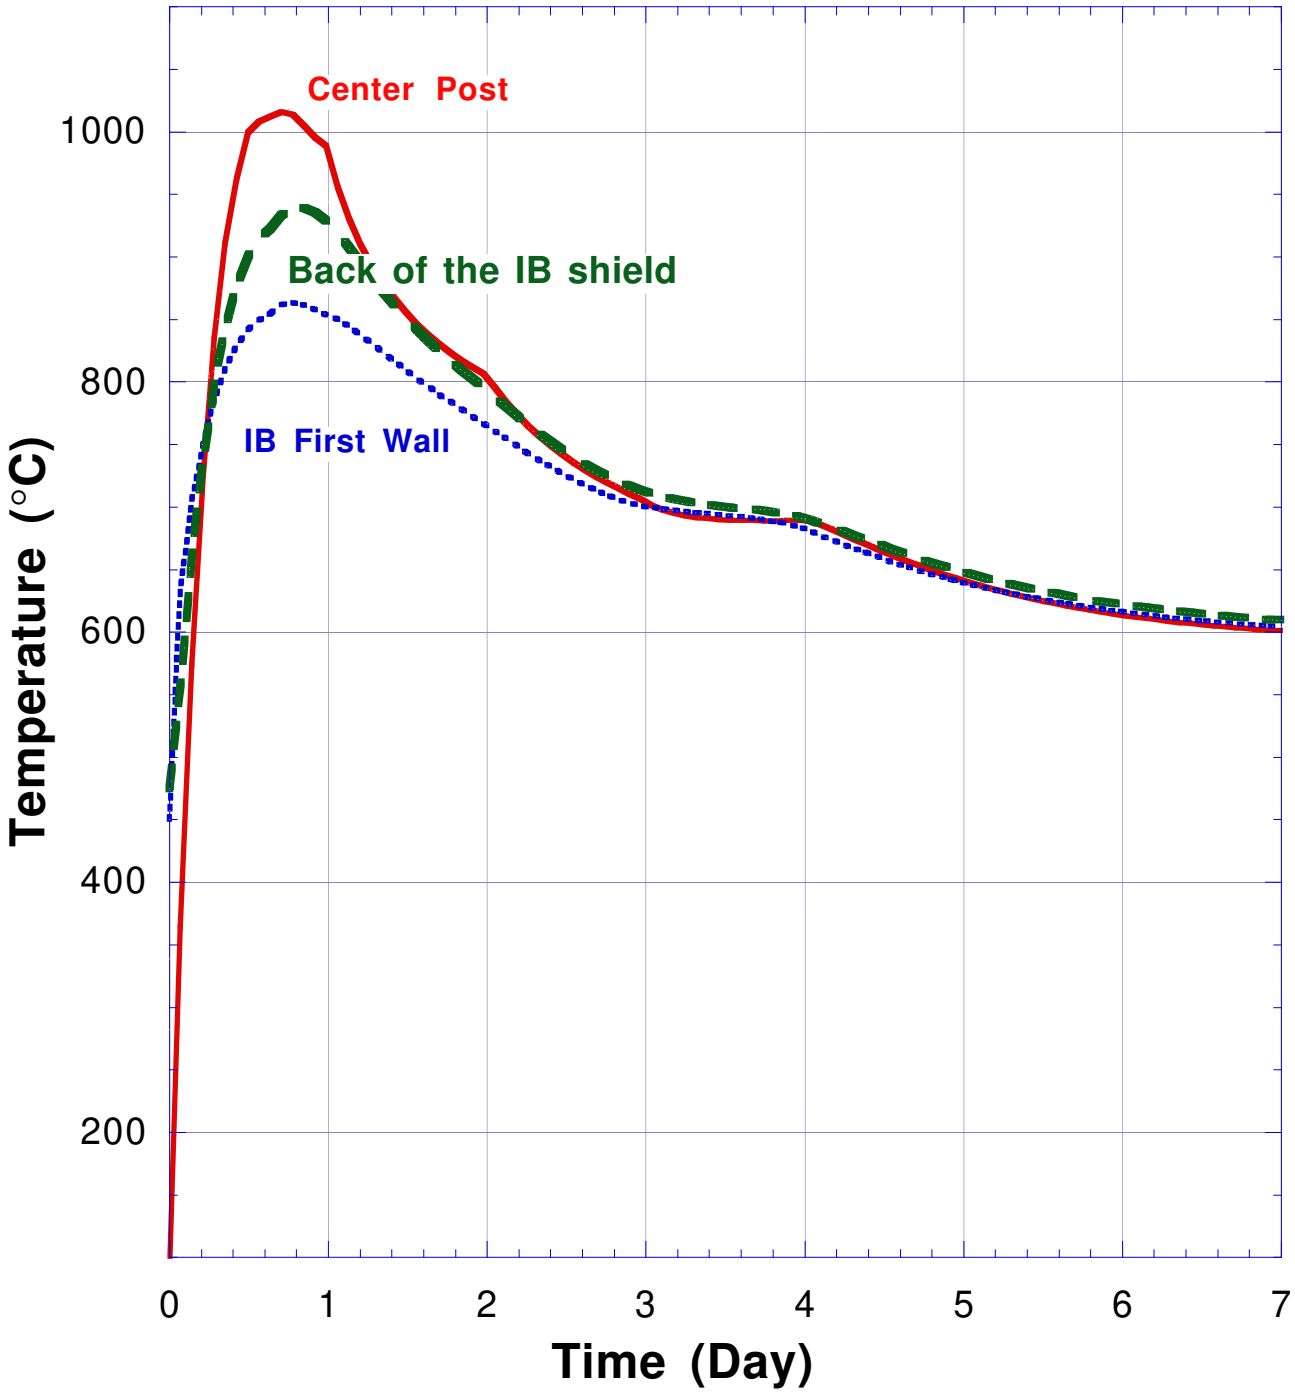
Center Post
Back of the IB shield
IB First Wall
Temperature (°C)
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
Time (Day)