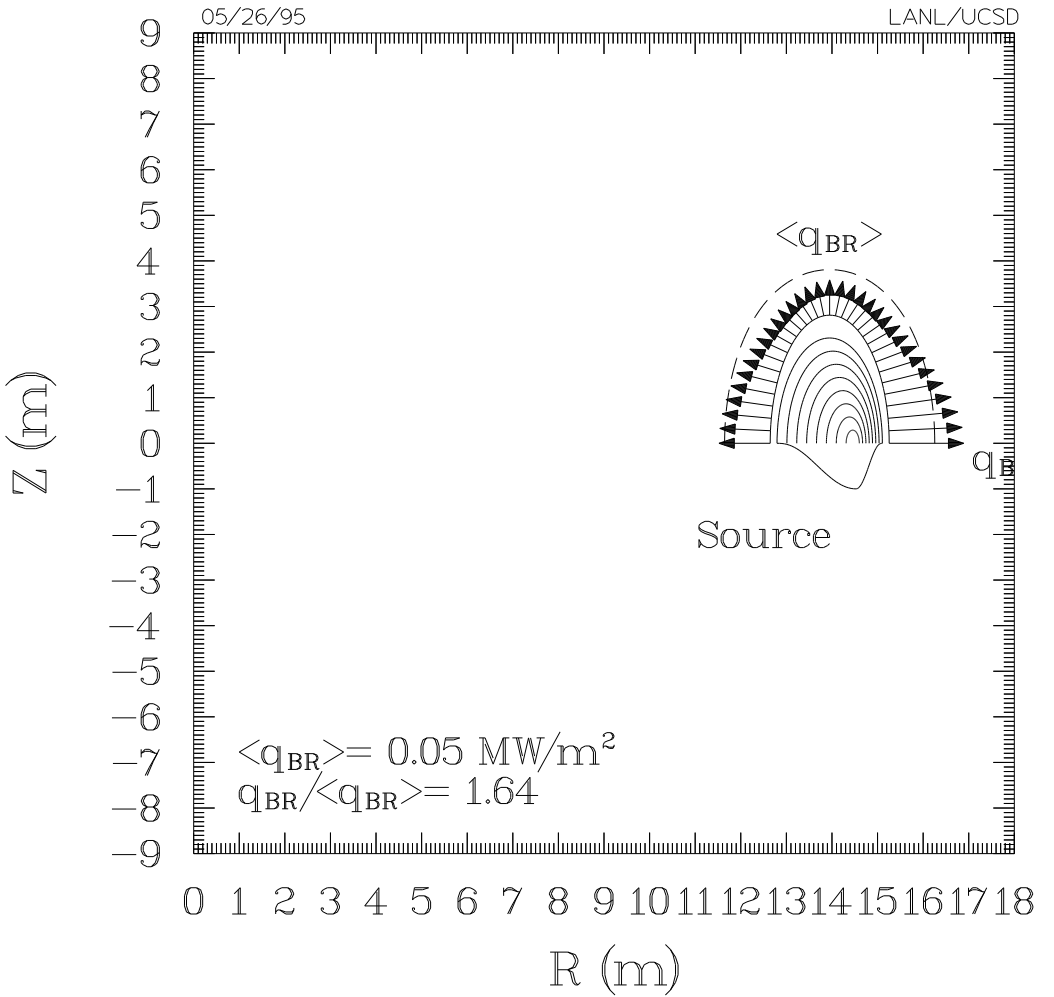
SPPS DT P_E= 1000. MWe A=12.08
05/26/95
LANL/UCSD
Z (m)
R (m)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<q_{BR}>
q_B
Source
<q_{BR}>= 0.05 MW/m²
q_{BR}/<q_{BR}>= 1.64