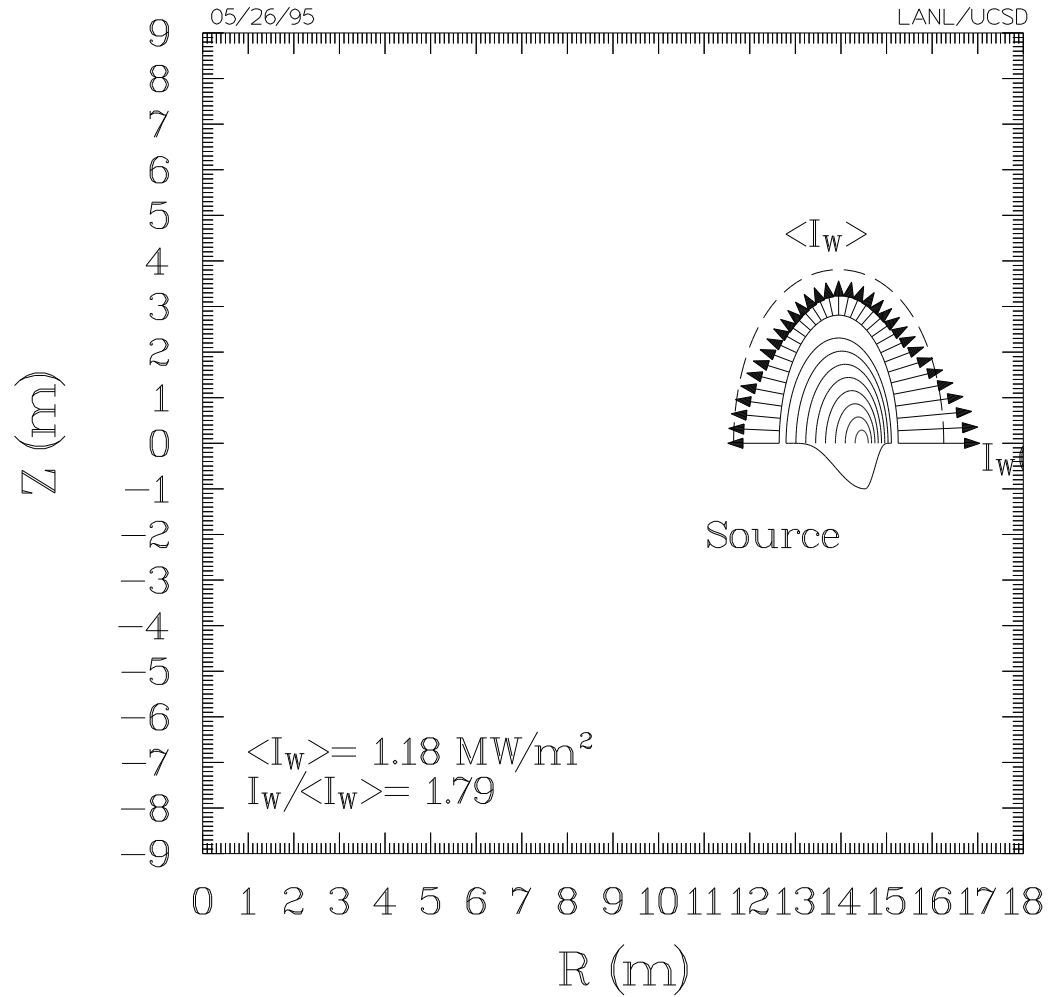
SPPS DT P_E= 1000. MWe A=12.08
05/26/95
LANL/UCSD
Z (m)
R (m)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<I_W>
I_W
Source
<I_W>= 1.18 MW/m²
I_W/<I_W>= 1.79